


Автономная некоммерческая организация  
**Национальный сертификационный и испытательный центр**  
**гражданского и служебного оружия**  
**(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ»)**

испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия  
**(Аттестат аккредитации: РОСС RU. 0001.21.МЖ49 (срок действия до 28.10.2016 г.))**  
 117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75 Тел.8 (499)132-49-90, тел/факс 8 (499)132-71-83

**ПРОТОКОЛ**  
**ИСПЫТАНИЯ**

№ ХО-2521

от 25 августа 2015 г.

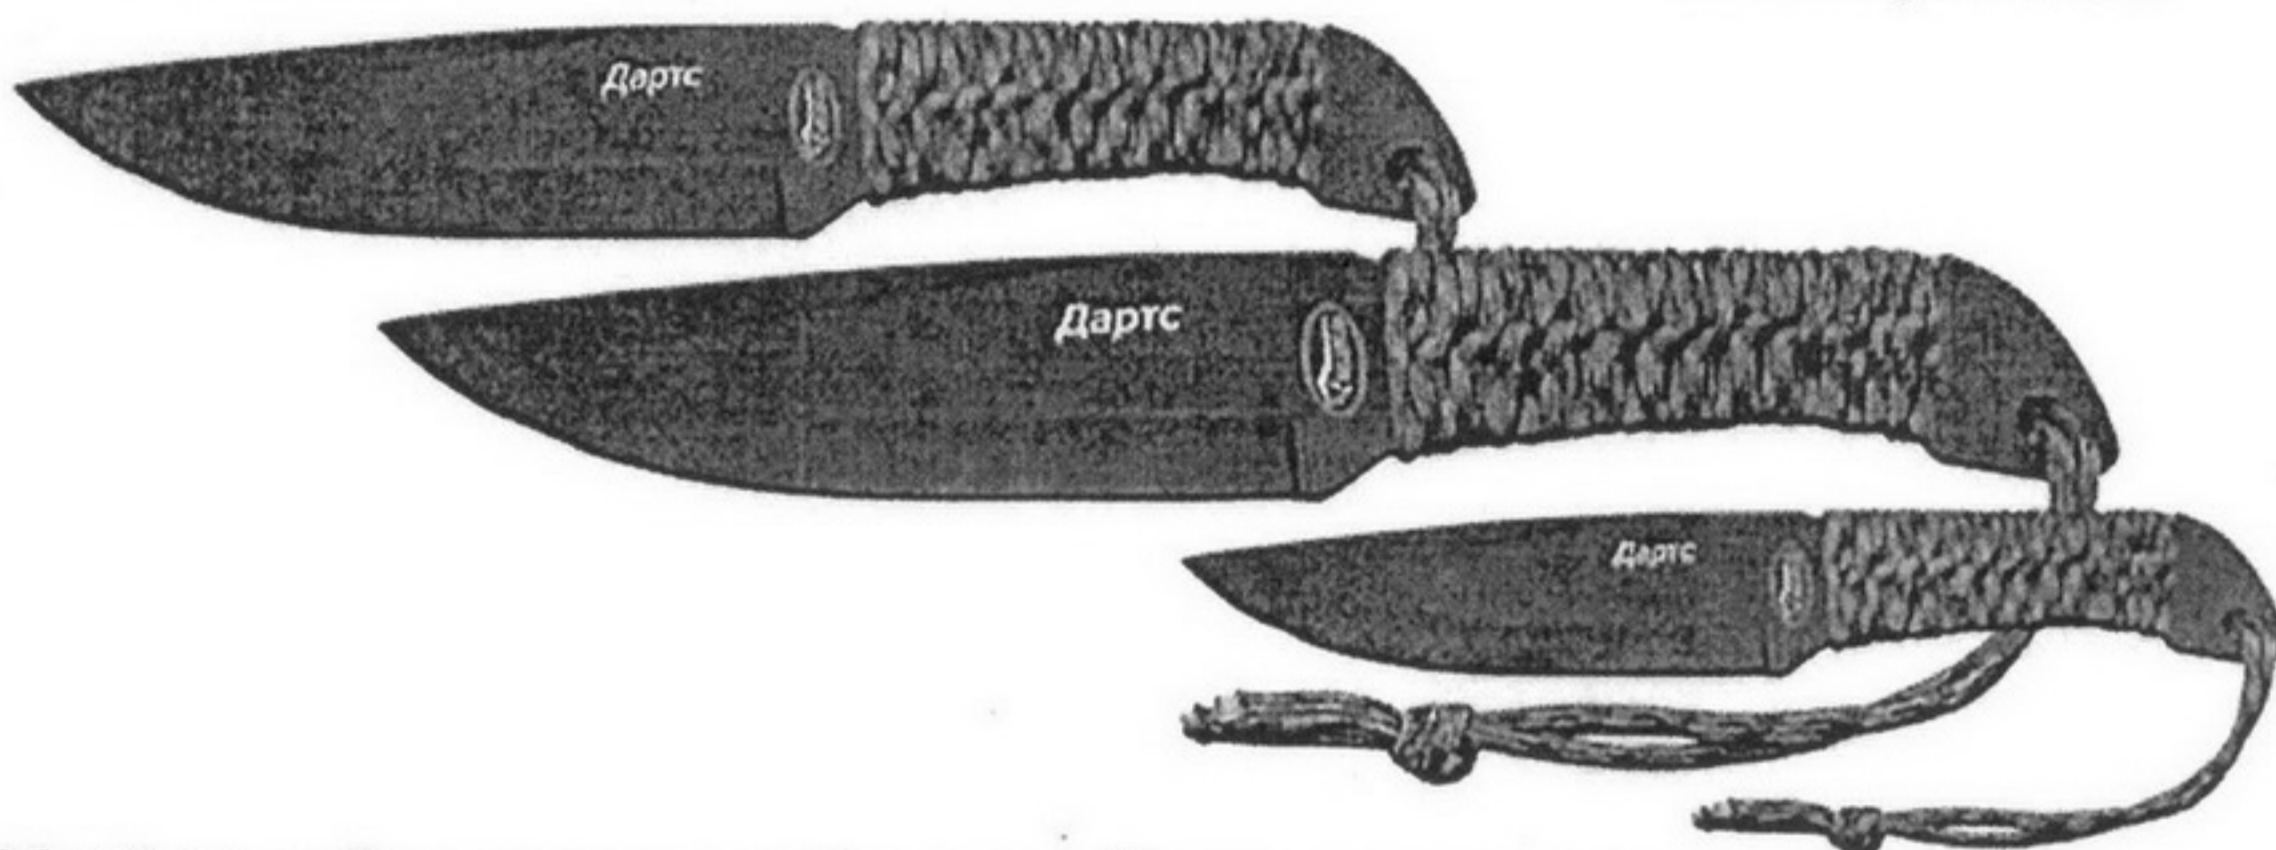

Общий вид набора из трех ножей модели «Дартс», изготовленного ООО «Техкомплект» (Россия, г. Москва).

**Технические характеристики:**

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по НД	Результаты испытаний
общая длина, мм	240,0±260,0/210,0±230,0/145,0±165,0	248,0/215,0/150,7
длина клинка, мм	120,0±130,0/105,0±115,0/76,0±86,0	125,9/134,9/75,1
наибольшая ширина клинка, мм	35,0±41,0/29,0±35,0/22,0±28,0	38,2/32,5/18,3
толщина обуха, мм	2,4±3,4	3,3/3,2/2,9
длина рукояти, мм	120,0±130,0/105,0±115,0/69,0±79,0	109,7/98,3/76,6
ширина рукояти (в ср. части), мм	17,0±19,0	26,4/23,2/17,8
толщина рукояти (в ср. части), мм	5,0±11,0	7,9/8,4/7,3

Примечание. Травмоопасная рукоять. толщина пяты клинка, используемой в качестве ограничителя или подпальцевой выемки, более 3,5 мм.

**Заключение:** испытанные образцы являются ножами разделочным и не относятся к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкуроемные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).



Руководитель ИЛ

/Д.В. Ипатов /

25 августа 2015 г.

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков