

АНО «Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского  
и служебного оружия»

**Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

125130, г. Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4, тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru



Утверждаю  
Врио руководителя ИЛ

*В.М. Сарычев*  
В.М. Сарычев  
«31» 08 2016г

**Протокол испытаний  
холодного клинкового оружия**


(конструктивно сходных с холодным оружием изделий)

№ 449 от 31.08.2016 г.

Всего страниц -1

**1. Исходные данные:**

1.1 Основание для проведения работ	Решение № 619 от 02.08.2016 г.
1.2 Сведения об объекте испытаний	<b>Нож нескладной арт. M9635</b> Изготовлен фирмой «Мастер К (Китай)»
1.3 Дата получения объекта	31.08.2016 г.
1.4 Заказчик	<b>ООО «Бинфа-Трейд»</b> (г. С-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.76, к.4, лит.А, оф.625).
1.5 Результаты идентификации объекта	Клинок однолезвийный с дополнительной заточкой на обухе. Рукоять с пластмассовыми плашками и двусторонним ограничителем, травмобезопасная. По предварительной оценке данный нож является сувенирным изделием, не относящимся к оружию.

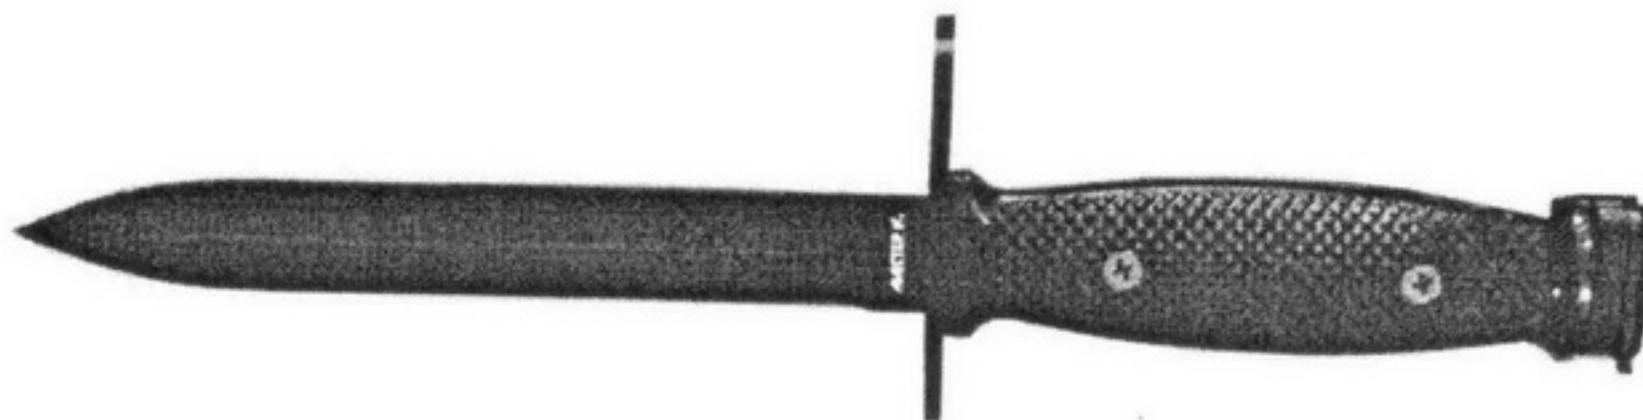

1.6 Нормативные и иные документы для проведения испытаний	«Типовая методика сертификационных испытаний холодного и метательного оружия и конструктивно сходных с ним изделий» (РД ИЛ-06).
1.7 Дата проведения испытаний	12.07.2016 г.

2. Средства измерения: 1. Линейка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль ШЦ-1,

**3. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:**

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
Общая длина, мм	Не регламентируется	300,0
Длина клинка, мм	Не регламентируется	170,0
Длина рукояти, мм	Не регламентируется	130,0
Толщина обуха, мм	Не регламентируется	5,0
Ширина клинка, мм	Не регламентируется	21,0
Твердость клинка, HRC	Менее 25,0	23,0

Испытатель

*В.М. Сарычев*  
подпись

Б.З. Сагдиев  
инициалы, фамилия

Результаты испытаний распространяются только на испытанный образец.

Полное или воспроизведение протокола допускается только с письменного разрешения руководителя лаборатории